


MEGMEET

PLC


.....	1
.....	3
.....	5
.....	5
.....	5
.....	6
.....	7
.....	7
.....	8
.....	10
.....	12
.....	12
.....	13
.....	13
.....	14
.....	15
.....	16
.....	17
.....	18
.....	19
.....	20
.....	21
.....	22

1

1.1

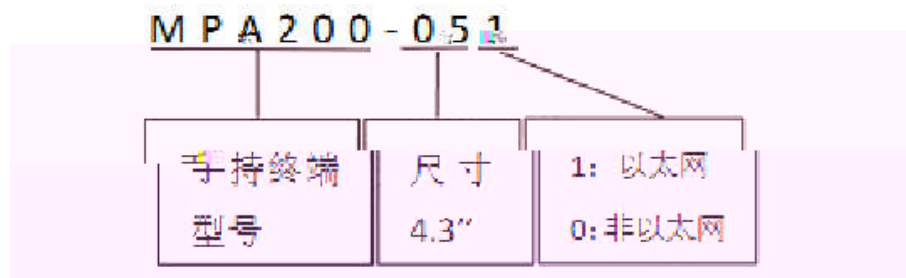

1.2

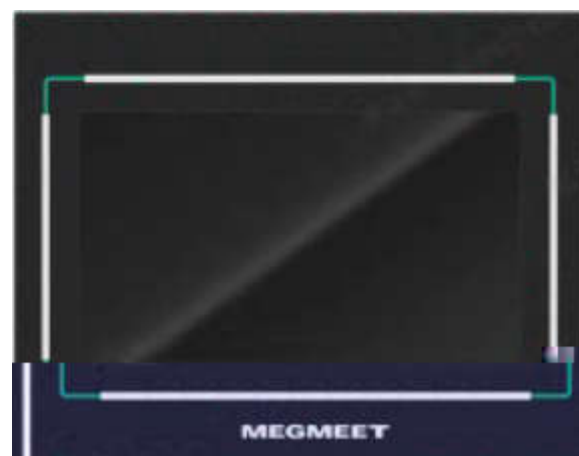


1.3




2

2.1 U

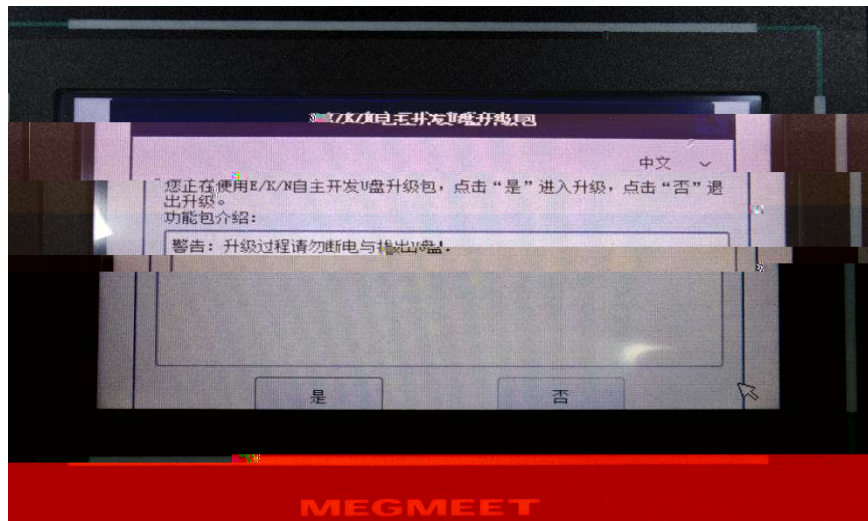



2.2

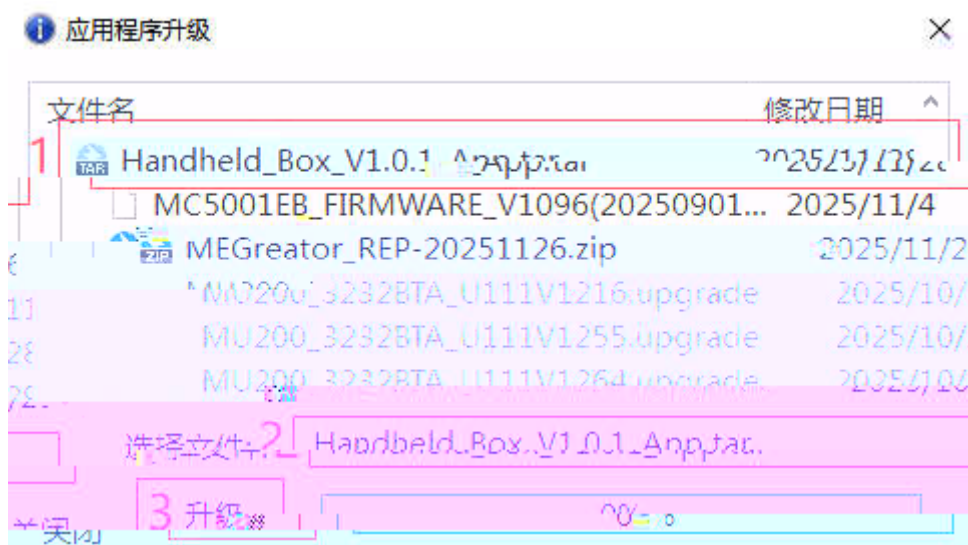

3

3.1



3.2 PLC

3.2.1



3.2.2 PLC

MEGMEET

未联机

11:35:44

⊗ 操作员

设备搜索

PLC信息

序号	名称	数据
1	CPU类型	
2	版本号	
3	当前扫描速率	
4	最小扫描速率	

读取PLC信息

退出

3.3

MEGMEET 未联机 13:37:34 新增

序号	程序名	剩余次数	修^
1	MU100_TEST(MU100_4040BTA)	100	2025_1
2	MU320简单测试程序(MU320_2324BA)	99	2025_1
3	测试程序(MC5001EB)	96	2025_1
4	MC5001EB_Expand(MC5001EB)	31	2025_1

< >

选择程序:

下载 删除 旧


3.4

MEGMEET 未连接 15:37:32 操作员

数据导出设置

类型	起始地址	元件数量	选择	序号	数据名
M元件:	0	8000	☒	1	MC700E_202511...
S元件:	0	2000	☒	2	MU100_2025112...
C元件:	0	200	☒	3	MC5001EB_2025...
T元件:	0	500	☒	0%	
D元件:	0	10000	☒	导出 导入	
R元件:	0	10000	☒	删除 退出	

3.5

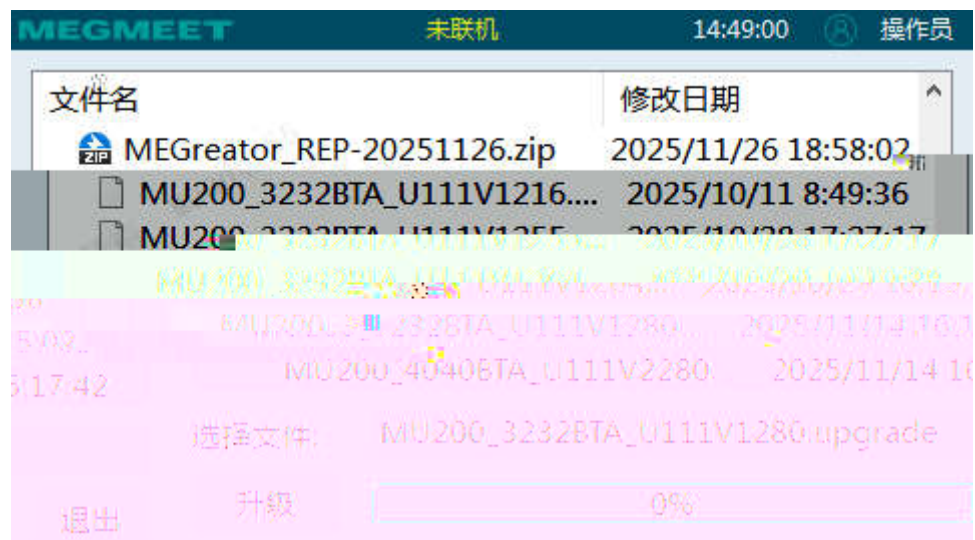

3.6

MEGMEET

未联机

14:17:12

Ⓜ 操作员

操作终端IP

IP地址

192.168.1.22

子网掩码

255.255.255.0

网关

192.168.1.1

设置

退出

3.7



3.8



序号	运行记录	时间
1	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:3...
2	退出操作终端!!!	2025-12-02 10:2...
3	启动操作终端!!!	2025-12-02 10:0...
4	退出操作终端!!!	2025-11-27 20:3...
5	启动操作终端!!!	2025-11-27 19:2...
6	退出操作终端!!!	2025-11-27 18:1...

清空 退出

3.9


未连接
14:42:27
操作员

设备信息	值
设备名称	PLC手持操作终端
软件版本	1.0.1
支持PLC型号1	MI1100, MI1200, MI1300, MC5100...
支持PLC型号2	MC5100EA, MC5101EB, MC5000E...
支持PLC型号3	MC5000EA, MC5001EB, MC5200E, MC700E

软件升级
退出

3.10

